


SSS 85 - FIX

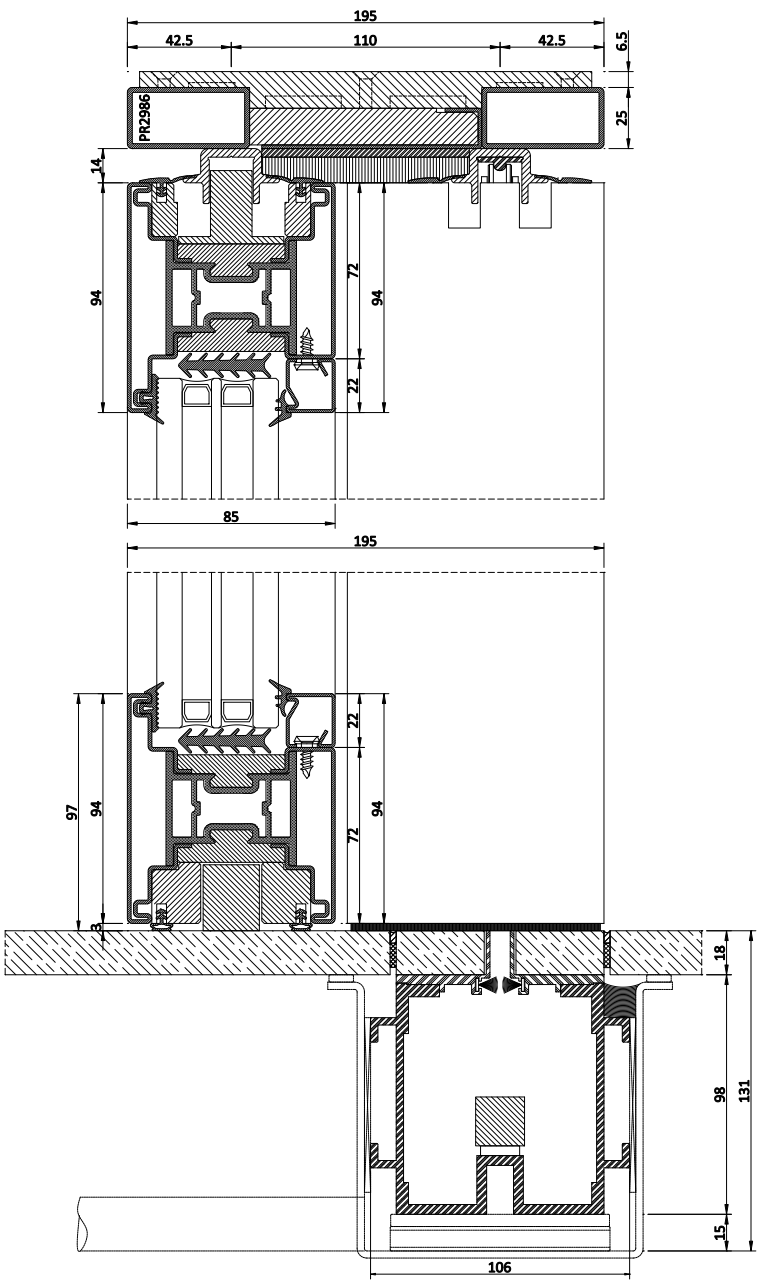

SYSTEM

SSS 85 - FIX

NOTE.

1. 사용 가능 유리
삼중유리

2. 열관류율

삼중유리 : - Wm²/K

REV.	DESCRIPTION	DATE
△		
△		
△		
△		
△		
△		

CODE NO.

PROJECT TITLE

DRAWING NAME

DRAWING BY

CHECKED BY

APPROVED BY

FILE NAME

(주)이견창호
인천광역시 미추홀구 영진로 91 (도화동)
T 1522-1271 F (032) 760 0697